

COMEM

INSTRUCTION MANUAL

Integrated safety devices RIS2

EN-IT-DE-ES-FR



Content index

Safety	4
Product description	4
Installation.....	4
Electrical connection	7
Technical features	8
Appendix A Drawings	29

Inhalt

Sicherheit	14
Produktbeschreibung	14
Installation.....	14
Elektrischer Anschluss	17
Technische Merkmale	18
Anlage A Zeichnungen.....	29

Indice dei contenuti

Sicurezza	9
Descrizione del prodotto	9
Installazione	9
Connessioni elettriche.....	12
Caratteristiche tecniche	13
Appendice A Disegni	29

Índice de contenidos

Seguridad	19
Descripción del producto.....	19
Instalación	19
Conexión eléctrica.....	22
Características técnicas.....	23
Apéndice A Planos	29

Index du contenu

Sécurité	24
Description du produit	24
Installation.....	24
Raccordement électrique	27
Caractéristiques techniques.....	28
Annexe A Dessins.....	29

Safety

Safety instructions

Make sure that any person installing, taking into operation and operating the safety detector:

- Is technically qualified and competent.
- Fully complies with these assembling instructions.

Improper operations or misuse could cause danger to:

- life and limb
- the equipment and other assets of the operator
- the equipment proper function

Safety instructions in this manual are shown in three different forms to emphasize important information.



WARNING

This information indicates particular danger to life and health.
Disregarding such a warning can lead to serious or fatal injury.



CAUTION

This information indicates particular danger to equipment and/or other property of the user. Serious or fatal injury cannot be excluded.



NOTE

This notes give important or specific information concerning the equipment.

Safety notes on the equipment operation

Electrical installation is subject to the relevant national safety rules.

It is mandatory to connect the grounding cable because of safety reason.



CAUTION

Installation, electrical connection and fitting the device have to be carried out by qualified personnel and only in accordance to this instruction manual.

It is responsibility of the user to make sure that the device is used for specified application only.

For safety matters, please avoid any unauthorized and improperly works.



WARNING

All relevant fire protection regulation must be strictly observed.

Product description

The RIS2 integrated safety detector is composed by a rugged plastic body, watertight and resistant to extreme climates, with a series of instruments which keep constant control of the following operating conditions of the transformer:

- **Pressure**
 - Pressure switch: closes/opens a circuit on pressure ranging (from 100 up to 500 mbar).
- **Temperature**
 - Thermometer: visual indication of oil temperature and max. temperature reached.
 - "T2" Thermostat switch: (alarm) closes/opens a circuit at a predetermined temperature level (from 30°C up to 120°C).
 - "T1" Thermostat switch: (stop) closes/opens a circuit at a predetermined temperature level (from 30°C up to 120°C).
- **Oil level**
 - Indicator: visual indicator of slight oil level variation.
 - Detector: visual detector of significant oil level variation through the closing/opening of an electric circuit.
- **Gassing**
 - Detector: closes/opens a circuit when the max. gas volume is reached (max. 170 cm³)



WARNING

It is important to observe the limit values indicated on the nameplate and in the manual before commissioning the device.

Installation









Mounting instruction

Application to a transformer tank

- Ø 60 mm ± 1 mm diam. hole on the tank
- Flat gasket (provided with the unit)
- Stainless steel fixing brackets (4 pcs packed)
- Stainless steel flat washers according to UNI 6592 Ø 8,4 mm (4 pcs packed)
- Stainless steel spring washers according to UNI 1751 Ø 8,4 mm (4 pcs packed)
- Stainless steel M8 nuts according to UNI 5588 (4 pcs packed).

Tighten the nuts in position 1,2,3,4 with torque nut 3 Nm to 4 Nm in a cross pattern; repeat the operation following the same sequence until the suggested value (8Nm to 12Nm) is reached.

Due to the deformation of the cover during lifting of the transformer, an oil leak could be possible. It is suggested to use covers of suitable thickness (min. 6-8 mm).

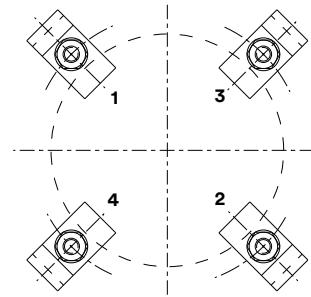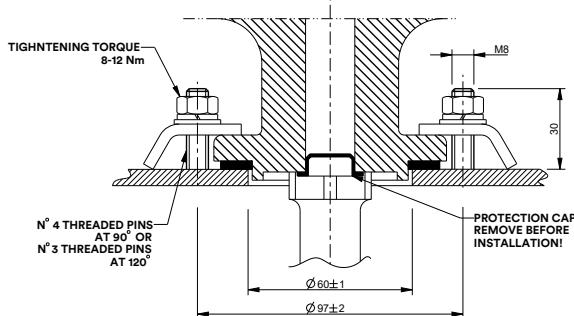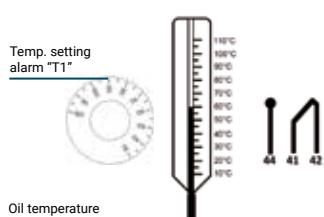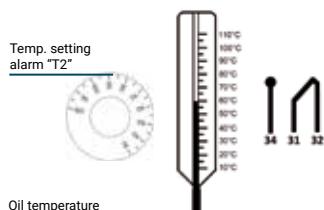**Normal working conditions****Anomaly conditions (Comem RIS2 intervention)**

Installations

- Before installing the device remove the protective cap from the oil down flow hole.
- Ensure the bearing surface is smooth and flat.
- A four stud fixing is recommended.
- Protect RIS2 device from any subsequent paint operation.
- Only install RIS2 after the transformer drying operation.
- Switch off the supply voltage prior to working on RIS2.
- Operation and maintenance of RIS2 should only be carried out by skilled personnel.
- COMEM disclaim all responsibility for incorrect installation or improper use.
- Do not use powerful solvents or benzene's for cleaning. A damp cloth should.
- Do not remove float from inside RIS2



WARNING

- Do not use the oil filter on the Comem RIS2 for general filling of the transformer, only for topping up the device
- When filling the RIS2, with oil make sure the bleed cock is open and fill until float reaches the "MAX" position.
- After filling ensure the bleed cock and filler cap are fully closed. Hand tighten only, no tools required.
- After setting the thermometer pointer ensure the protective window is secured, hand tighten only.
- Check the cable gland M25x1,5 is securely fitted.
- The event of a major oil level variation or high gas evolution the float will reach "MIN" position, triggering the alarm switch, it will then be necessary to bleed off gas or add oil.

Instructions for topping up the level on RIS2

Foreword

The device is filled with oil exclusively by the transformer manufacturer at environment temperature. Before energize the transformer, ensure that RIS2 device is completely filled with oil. For various reasons, the oil may be below the set level. If the transformer is warm, due to high environment temperature or to its own operation, the internal pressure may increase, causing a visible drop in the oil level in the chamber of the device.



CAUTION

It is recommended to close the cap 5 without tools or spanner. At least, it is possible to use a dedicated tool: (see figure 2)



Figure 2

If there is no oil available for topping up, COMEM supplies a set of accessories with the pump which can create a vacuum in the device, thus restoring the oil level.

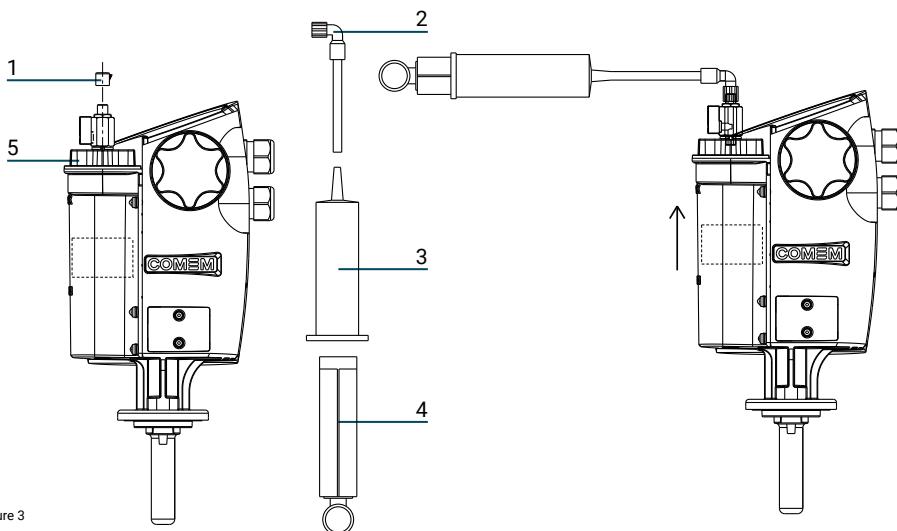


Figure 3

Instructions

The operations are performed as follows:

- A. Open the petcock (over 5)
- B. Assemble the pneumatic pump set for Comem RIS2 as the figure (2, 3 and 4)
- C. Remove the cap (1)
- D. Screw the pump in the petcock (figure on the right).

- E. Pull back the piston so that the air flows out of Comem RIS2 and the oil level grows up.
- F. Close the petcock (above 5) in order to move again the piston in the starting position without put air inside the Comem RIS2.
- G. Repeat the above steps (A-F) until all the air flow out of the Comem RIS2.

Electrical connection

Wiring diagram

- Temp. TRIP "T1" (terminals 44-41-42)
- Temp. ALARM "T2" (terminals 34-31-32)
- Pressure (terminals 24-21-22)
- Oil level (terminals 14-11-12)
- Options (flagged if present):
 - 2nd pressure switch
 - PT100

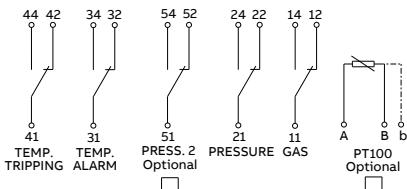


Figure 4

Special wiring diagram "6 switches" – upon request

- Temp. TRIP "T1" (terminals 44-41-42)
- Temp. ALARM "T2" (terminals 34-31-32)
- Pressure 1 (terminals 24-21-22)
- Pressure 2 (terminals 54-51-52)
- Oil level 1 (terminals 14-11-12)
- Oil level 2 (terminals 64-61-62)
- Option (flagged if present):

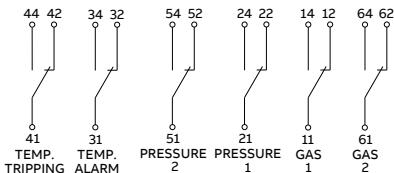


Figure 5

Technical features

Description and functions	Measure	Checking test value
Oil level (Float) The device indicates any gas evolvement or oil level variation. - Slight oil level variation or any insignificant gas evolvement is denoted by the float position between "MIN" & "MAX" on the display. - At major oil variation level or gas evolvement the float stops at "MIN" and opens/closes the alarm circuit. - Any accumulated gas can be drawn off by the valve provided.	Max 150 cm ³	Locate the magnet close to the float (between MAX and MIN). Draw it downwards until it reaches "MIN". To reset the float to its correct position draw the magnet upwards and detach.
Pressure (Pressure switch) This feature measures the internal pressure of transformer. The normal level is to be set by the user according to the transformer manufacturer's instructions. When pressure exceeds a pre set level the alarm circuit is triggered by a change over contact.	100 mbar to 500 mbar	With the internal pressure at least 100mbar set the adjusting knob of the pressure switch to minimum.
Temperature "T2" Thermostat switch (Alarm) The feature measures the internal oil temperature of the transformer. The normal operating value is to be set by the user according to the transformer manufacturers instructions. At a pre set temperature the alarm circuit is triggered by a change over contact (T2).	30°C to 120°C	Open the rear cover using both hands, do not lever at one side only. The adjustment knob of the alarm switch "T2" should be set to the minimum value.
"T1" Thermostat switch (Stop) The feature measures the internal oil temperature of the transformer. The normal operating value is to be set by the user according to the transformer manufacturers instructions. At a pre set temperature the stop circuit is triggered by a change over contact (T1).	30°C to 120°C	The adjustment knob of the stop switch "T1" should be set to zero. The adjustment knob of the stop switch "T1" should be set to the minimum value.
Thermometer The device measures the internal temperature of the transformer, which shall be visualized outside the device through the protection window. The thermometer is equipped with a drag pointer.	30°C to 160°C	The protection window is to be unscrewed so that the pointer shall be set to the minimum values.

Table 2

General feature

Degree of protection (EN 60529)	IP66
Salt-fog tight	1000 h
UV-Ray resistance (UNI-ISO 4892 / UNI-ISO 4582)	500 h
Measuring range	40°C to +120°C
Environment temperature	-40°C to 55°C
Cable connection	M 25 x 1.5
Cable box (EN 50005 / EN 60947-7-1 / IEC 947-7-1)	According to standard
Wire section to be used on clamp box	Up to 2.5 mm ²
Max. rated pressure	500 mbar
Electrical characteristics	Double insulation

Table 3

Current	ac			dc		
	Ohmic			Ohmic inductive ($\cos\phi > 0,5$)		
Voltage	220	127	24	220	127	24
Electric rating	Oil level	2A	2A	2A	2A	2A
	Pressure switch	6A	6A	6A	2A	2A
	Thermostat	16A	16A	16A	4A	4A
				0,6A	0,6A	0,6A
				0,6A	0,6A	0,2A
				0,6A	0,6A	0,3A
						1,8A

Table 4

Sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi che il personale incaricato di installare e operare sull'essiccatore:

- sia tecnicamente qualificato e competente.
- rispetti pedissequamente queste istruzioni d'assemblaggio.

L'uso improprio di questi dispositivi potrebbe determinare pericolo per:

- vita e arti
- attrezzatura e altri beni dell'operatore
- corretto funzionamento dell'attrezzatura

L'apertura del dispositivo comporta la perdita della garanzia. Le istruzioni di sicurezza di questo manuale sono riportate in tre diversi formati per sottolineare informazioni importanti.



AVVERTIMENTO

Questa informazione indica un particolare pericolo per la vita e la salute. Ignorare questo tipo di avvertimento potrebbe causare ferite gravi o fatali.



ATTENZIONE

Questa informazione indica un particolare pericolo per l'attrezzatura o altri beni dell'operatore. Ferite gravi o fatali non sono da escludersi.



NOTA

Questa nota offre informazioni importanti o specifiche sull'attrezzatura o su come operarvi

Note di sicurezza sul funzionamento dell'apparecchiatura

L'installazione elettrica è soggetta alle leggi nazionali di sicurezza.



ATTENZIONE

L'installazione, la connessione elettrica e il montaggio del dispositivo dev'essere effettuato da personale qualificato e solo secondo questo manuale di istruzione.

È responsabilità dell'utente assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato per la sua corretta applicazione.

Per questioni di sicurezza, evitare usi non autorizzati o impropri.



AVVERTIMENTO

Il regolamento antincendio deve essere rigorosamente rispettato.

Descrizione del prodotto

Il rilevatore integrato di sicurezza (RIS2) consta da un robusto materiale plastico, resistente alle condizioni ambientali più estreme, equipaggiato con diversi sensori che monitorano costantemente i seguenti parametri del trasformatore:

- **Pressione**
 - Pressostato: apre/chiude un circuito alla pressione regolata (da 100 a 500 mbar)
- **Temperatura**
 - Termometro: rappresentazione visiva della temperatura diretta dell'olio e massima raggiunta.
 - Termostato "T2": (allarme) apre/chiude un circuito al raggiungimento della temperatura impostata (da 30°C a 120°C)
 - Termostato "T1": (sgancio) apre/chiude un circuito al raggiungimento della temperatura impostata (da 30°C a 120°C)
- **Livello del liquido**
 - Indicatore: rilevatore visivo di lieve variazione del livello del liquido.
 - Segnalatore: rilevatore visivo di consistente variazione del livello d'olio con chiusura/apertura del circuito elettrico
- **Formazione di gas**
 - Segnalatore: apre/chiude un circuito al raggiungimento della massima quantità di gas prodotta (170 cm³)



AVVERTIMENTO

Leggere attentamente questo manuale d'istruzione prima di mettere in funzione il dispositivo.

Installazione

Istruzioni di montaggio

Applicazione su cassone del trasformatore

- Foro Ø 60 mm ± 1 mm su cassone
 - Guarnizione piana (fornita a corredo)
 - Staffe di bloccaggio in acciaio inossidabile (4 pezzi forniti a corredo)
 - Rosette piene UNI 6592 Ø 8,4 mm in inox (4 pezzi forniti a corredo)
 - Rosette elastiche UNI 1751 Ø 8,4 mm in inox (4 pezzi forniti a corredo)
 - Dadi M8 UNI 5588 in inox (4 pezzi forniti a corredo).
- Serrare a croce i dadi in posizione 1, 2, 3, 4 con una coppia di 3/4 Nm; ripetere l'operazione nella stessa sequenza fino al raggiungimento del valore consigliato. Durante il sollevamento del trasformatore, per la deformazione del coperchio, potrebbe esserci una perdita di olio. Si consiglia di utilizzare coperchi con spessore adeguato (6-8 mm minimo).


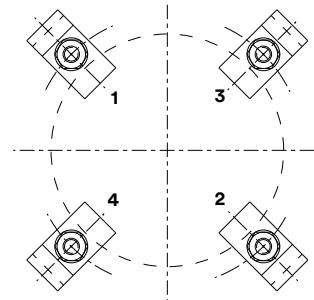


Figura 1



Condizioni normali di funzionamento

Livello d'olio

Su richiesta: doppio contatto di livello

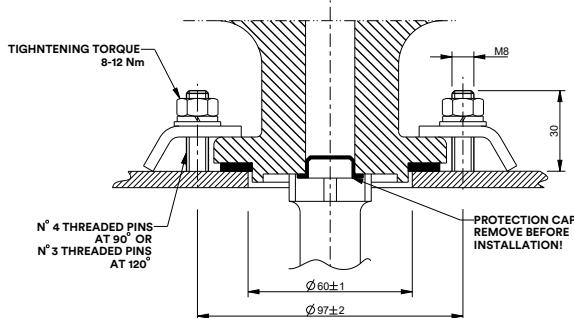

Condizioni di anomalia (intervento del rilevatore)

Impostazione temp. d'allarme "T2"Impostazione temp. d'allarme "T2"Temperatura dell'olioTemperatura dell'olioImpostazione temp. di sgancio "T1"Temperatura dell'olioTemperatura dell'olioPressione dell'olioImpostazione di pressionePressione dell'olio

Su richiesta: doppio contatto di pressione



Tabella 1

Avvertenze per il montaggio e l'uso

- Prima del montaggio del dispositivo, togliere il tappo di protezione del foro per il passaggio olio.
- Assicurarsi che il piano d'appoggio sia liscio e piano.
- Per una perfetta tenuta si consiglia l'utilizzo di 4 prigionieri.
- Non verniciare il RIS durante la verniciatura del cassone.
- Montare il dispositivo dopo l'essiccazione del trafo.
- Togliere la tensione prima di intervenire sul RIS.
- Gli interventi sul RIS devono essere fatti solo dal personale qualificato.
- COMEM non risponde per danni derivanti da anomalie di montaggio, errate manovre o usi impropri.
- Non pulire il dispositivo con solventi, benzine o simili.
- Utilizzare un panno asciuttato o imbevuto d'acqua.
- Non rimuovere il galleggiante del livello d'olio.



AVVERTIMENTO

- Non utilizzare il rubinetto del dispositivo per il riempimento del trasformatore ma solamente per il rabbocco a dispositivo montato.
- Riempire d'olio il dispositivo fino a che il galleggiante si porta sulla posizione di MAX. Durante tale fase tenere il rubinetto aperto.
- A riempimento completo, verificare (a mano) la chiusura del rubinetto di sfato e del tappo del serbatoio.
- Dopo la regolazione del termometro richiudere l'oblò.
- Verificare il serraggio a tenuta del pressacavo M25x1,5.
- Nel caso di variazione del livello o formazione di gas, il galleggiante si posizionerà sul MIN facendo scattare il contatto.
- Ripristinare aggiungendo olio e sfaticando il gas accumulato.

Istruzioni per il ripristino livello

Premessa

Il riempimento d'olio del dispositivo viene eseguito esclusivamente dal costruttore del trasformatore a temperatura ambiente. Alla messa in servizio il RIS2 deve essere completamente pieno d'olio.



ATTENZIONE

Il tappo del serbatoio (5) deve essere chiuso a mano.
Alternativamente utilizzare lo strumento dedicato (figura 2)



Figura 2

Se non ci fosse disponibilità d'olio per il rabbocco, COMEM fornisce un corredo pompa per creare una pressione negativa e ripristinare il livello d'olio.

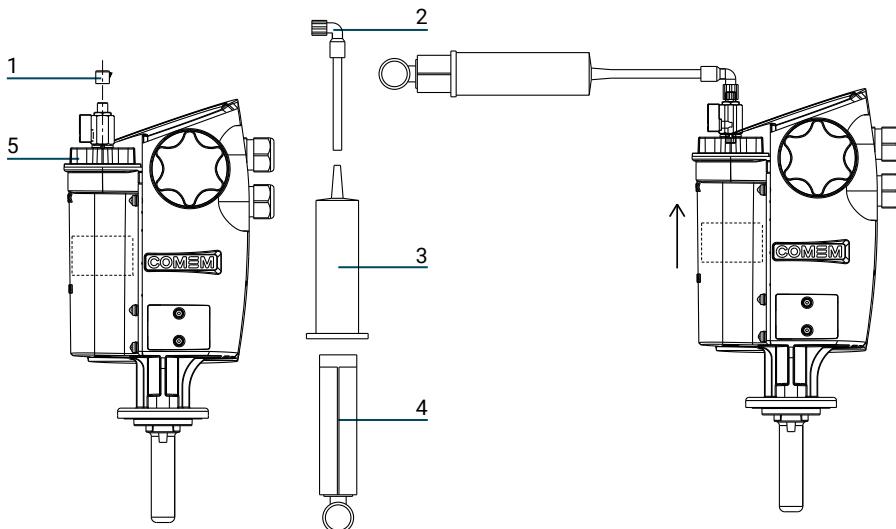


Figura 3

Istruzioni per il corredo pompa

Le operazioni si eseguono nel seguente modo:

- A. Aprire il rubinetto (installato sul tappo 5).
- B. Assemblare la pompa del RIS2 come da figura (2, 3 e 4).
- C. Rimuovere il tappo (1).
- D. Avvitare la pompa (figura sulla destra).

- E. Estraendo lo stantuffo aspirare la siringa, facendo così innalzare il livello del serbatoio tramite la rimozione dell'aria.
- F. Chiudere il rubinetto (sopra 5) per reinserire lo stantuffo.
- G. Ripetere le operazioni (A-F) fino alla completa fuoriuscita dell'aria.

Schema elettrico

Schema elettrico convenzionale

- Temp. sgancio "T1" (morsetti 44-41-42)
- Temp. allarme "T2" (morsetti 34-31-32)
- Pressione (morsetti 24-21-22)
- Livello olio(morsetti 14-11-12)
- Opzioni speciali (spuntate, ove presenti):
 - secondo contatto di pressione
 - PT100

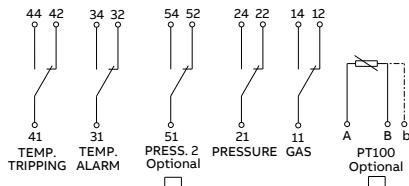


Figura 4

Schema elettrico "a 6 contatti" – su richiesta

- Temp. sgancio "T1" (morsetti 44-41-42)
- Temp. allarme "T2" (morsetti 34-31-32)
- Pressione 1 (morsetti 24-21-22)
- Pressione 2 (morsetti 54-51-52)
- Livello olio 1(morsetti 14-11-12)
- Livello olio 2 (morsetti 64-61-62)
- Opzioni speciali (spuntate, ove presenti):

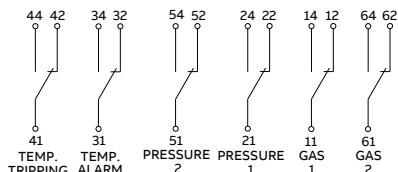


Figura 5

Caratteristiche generali

Descrizione delle funzioni presenti	Valore di misura	Verifica
Livello dell'olio (galleggiante) Il dispositivo rileva la formazione di gas o la variazione del livello dell'olio. - per variazioni lievi (eventi di scarsa consistenza), il livello si posizionerà tra i livelli di MIN - MAX posto sul serbatoio. - per variazioni consistenti, il galleggiante scenderà fino al MIN attivando il circuito del contatto di allarme. - il gas accumulato deve essere sfiatato o prelevato dal rubinetto.	Massimo 150 cm ³	Avvicinare un magnete al galleggiante e trascinarlo verso il basso fino all'indicazione di minima (MIN). Per ripristinare il galleggiante alla sua posizione originario, trascinare verso l'alto il magnete.
Pressione (pressostato) Il dispositivo rileva la pressione interna del trasformatore. La regolazione del valore di pressione impostato sul pressostato deve essere eseguita a seconda delle caratteristiche costruttive del trasformatore. Al superamento di tale soglia, il dispositivo apre/chiude il relativo circuito di allarme.	Da 100 mbar a 500 mbar	Con almeno una pressione minima del trasformatore di 100 mbar, portare al minimo la manopola di regolazione del pressostato.
Temperatura Termostato "T2" di allarme Il dispositivo rileva la temperatura interna dell'olio del trasformatore. La regolazione del valore di temperatura impostato sul termostato "T2" è a seconda delle caratteristiche del trasformatore. Superata tale soglia, il dispositivo apre/chiude il relativo circuito di allarme.	Da 30°C a 120°C	Accedere allo scomparto posteriore del RIS. Portare a 0 (zero) la manopola di regolazione del termostato di allarme "T2".
Termostato "T1" di sgancio Il dispositivo rileva la temperatura interna dell'olio del trasformatore. La regolazione del valore di temperatura impostato sul termostato "T1" è a seconda delle caratteristiche del trasformatore. Superata tale soglia, il dispositivo apre/chiude il relativo circuito di allarme.	Da 30°C a 120°C	Accedere allo scomparto posteriore del RIS. Portare a 0 (zero) la manopola di regolazione del termostato di sgancio "T1".
Termometro Il dispositivo rileva la temperatura interna del trasformatore che viene visualizzata a quadrante. Il termometro è dotato di un indice di massima azzerabile.	Da 30°C a 160°C	Per azzerare la lancetta di massima rimuovere l'oblò protettivo e portare la lancetta alla minima temperatura.

Tabella 2

Caratteristiche generali

Grado di protezione (EN 60529)	IP66
Tenuta alla nebbia salina	1000 h
Resistenza ai raggi ultravioletti (UNI-ISO 4892 / UNI-ISO 4582)	500 h
Intervallo di misurazione della temperatura	Da 40°C a +120°C
Intervallo di temperatura ambiente	Da -40°C a 55°C
Attacco del pressacavo	M 25 x 1,5
Morsettiera (EN 50005 / EN 60947-7-1 / IEC 947-7-1)	A norma
Sezione del filo da utilizzare sulla morsettiera	Fino a 2,5 mm ²
Pressione massima di esercizio	500 mbar
Caratteristiche elettriche	Involucro isolato

Tabella 3

Corrente	Corrente alternata (C.A.)						Corrente continua (C.C.)					
	Ohmico			Ohmico-induttivo (cosφ > 0,5)			Ohmico			Ohmico-induttivo (L/R < 40ms)		
Tensione	220	127	24	220	127	24	220	127	24	220	127	24
Capacità di chiusura	Livello d'olio	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	Pressostato	6A	6A	6A	2A	2A	0,6A	0,6A	0,6A	0,6A	0,6A	0,6A
	Termostato	16A	16A	16A	4A	4A	0,6A	0,6A	0,6A	0,2A	0,3A	1,8A

Tabella 4

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass die Person, die den Sicherheitssensor installiert, in Betrieb nimmt und bedient:

- technisch qualifiziert und kompetent ist.
- diese Montageanleitung in vollem Umfang beachtet.

Unsachgemäße Bedienung oder Fehlanwendungen könnten Folgendes gefährden:

- Leib und Leben
- das Gerät oder andere Anlagen des Betreibers
- die korrekte Gerätefunktion

Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch werden auf drei unterschiedliche Arten abgebildet, um wichtige Informationen hervorzuheben.



WARNUNG

Diese Informationen weisen auf besondere Gefahr für Leben und Gesundheit hin. Die Nichtbeachtung einer solchen Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



VORSICHT

Diese Informationen weisen auf besondere Gefahren für die Anlage und/oder anderes Eigentum des Benutzers hin. Schwere oder tödliche Verletzungen können nicht ausgeschlossen werden.



HINWEIS

Diese Hinweise erteilen wichtige und spezifische Informationen bezüglich des Geräts.

Sicherheitshinweise zum Gerätebetrieb

Die elektrische Installation unterliegt den einschlägigen nationalen Sicherheitsvorschriften.

Aus Sicherheitsgründen ist der Anschluss des Erdungskabels obligatorisch.



VORSICHT

Installation, elektrischer Anschluss und Montage des Geräts müssen von Fachpersonal und ausschließlich in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung vorgenommen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sicherzustellen, dass das Gerät nur bestimmungsgemäß verwendet wird. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen bitte jegliche unbefugten und unsachgemäßen Eingriffe.



WARNUNG

Alle maßgeblichen Brandschutzhinweise müssen streng beachtet werden.

Produktbeschreibung

Der integrierte Sicherheitssensor RIS2 besteht aus einem widerstandsfähigen Kunststoffgehäuse, ist wassererdicht und für extreme klimatische Bedingungen ausgelegt. Er ist mit mehreren Messinstrumenten ausgestattet, die die folgenden Betriebsbedingungen des Transformators kontinuierlich überwachen:

- Druck
 - Druckschalter: Er schließt/öffnet einen Kreislauf in einem bestimmten Druckbereich (von 100 bis 500 mbar).
- Temperatur
 - Thermometer: Anzeige der Öltemperatur und der max. erreichten Temperatur.
 - „T2“ Temperaturschalter: (Alarm) Er schließt/öffnet einen Kreislauf bei einer vorgegebenen Temperatur (30 °C bis 120 °C).
 - „T1“ Temperaturschalter: (Stopp) Er schließt/öffnet einen Kreislauf bei einer vorgegebenen Temperatur (30 °C bis 120 °C).
- Ölstand
 - Anzeige: Sie zeigt geringe Schwankungen des Ölstands an.
 - Detektor: Er zeigt deutliche Schwankungen des Ölstands durch das Schließen/Öffnen eines Stromkreises an.
- Entlüftung
 - Sensor: Er schließt/öffnet einen Kreislauf, wenn das max. zulässige Gasvolumen (max. 170 cm³) erreicht ist.



WARNUNG

Es ist wichtig, vor der Inbetriebnahme des Geräts die auf den Typenschildern und in der Betriebsanleitung angegebenen Grenzwerte zu beachten.

Installation

Montageanleitung

Installation am Transformatorbehälter

- Durchmesser der Öffnung im Behälter: Ø 60 mm ± 1 mm
- Flache Dichtung (im Lieferumfang der Einheit enthalten)
- Befestigungsbügel aus Edelstahl (4 Stk.)
- Flache Unterlegscheiben aus Edelstahl nach DIN 6592
- Ø 8,4 mm (4 Stk.)
- Federscheiben aus Edelstahl nach DIN 1751 Ø 8,4 mm (4 Stk.)
- M8-Muttern aus Edelstahl nach DIN 5588 (4 Stk.). Die Muttern an 1, 2, 3 und 4 mit einem Drehmoment von 3 Nm bis 4 Nm überkreuz anziehen. In der gleichen Reihenfolge erneut anziehen, bis das empfohlene Drehmoment (8 Nm bis 12 Nm) erreicht ist.
- Wenn sich die Abdeckung des Transformatoren beim Heben verformt, kann evtl. Öl austreten. Es wird empfohlen, Abdeckungen mit einer geeigneten Stärke zu verwenden (min. 6 - 8 mm).



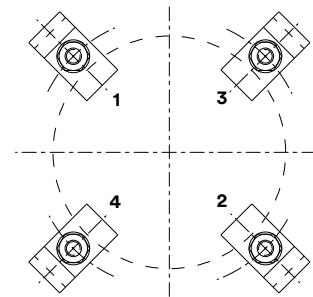


Abbildung 1

Normale Betriebsbedingungen

Anormale Betriebsbedingungen (Auslösung des RIS2 von Comem)

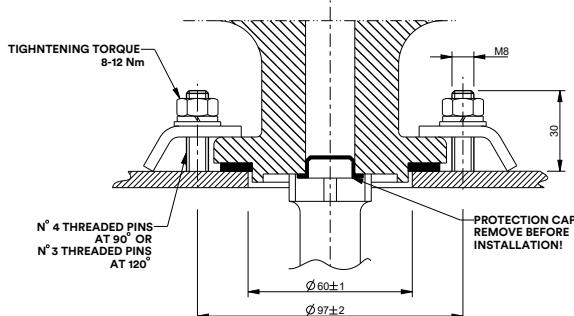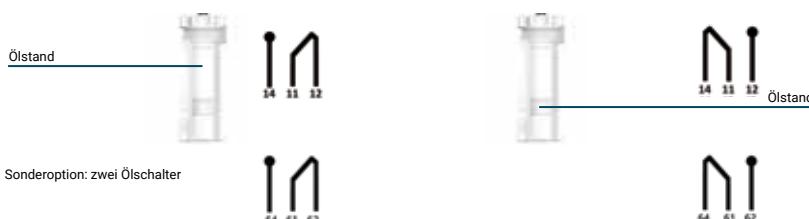

Installation

- Bevor mit der Installation des Gerätes begonnen wird, die Schutzkappe von der Ölauslassöffnung abnehmen.
- Überprüfen, ob die Auflagefläche des Lagers glatt und eben ist.
- Es wird eine Befestigung mit vier Bolzen empfohlen.
- RIS2 muss dann bei evtl. Lackierarbeiten geschützt werden.
- RIS2 darf erst nach dem Trocknen des Transformators installiert werden.
- Vor allen Arbeiten am RIS2 muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- RIS2 muss von Fachpersonal bedient und gewartet werden.
- Bei einer fehlerhaften Installation oder unsachgemäßen Verwendung lehnt COMEM jegliche Haftung ab.
- Zum Reinigen keine starken Lösungsmittel oder Benzol verwenden. Es sollte ein feuchtes Tuch verwendet werden.
- Den Schwimmer nicht aus dem RIS2 herausnehmen.



WARNUNG

- Den Ölfilter am RIS2 von Comem nicht zum Füllen des Transformators verwenden, sondern nur zum Nachfüllen des Gerätes.
- Beim Füllen des RIS2 mit Öl darauf achten, dass der Entlüftungshahn offen ist und so viel einfüllen, dass der Schwimmer auf „MAX“ steht.
- Nach dem Füllen den Entlüftungshahn schließen und die Kappe wieder montieren. Sie müssen dicht sein. Nur mit der Hand anziehen, es ist kein Werkzeug erforderlich.
- Nach dem Einstellen des Zeigers des Thermometers überprüfen, ob das Schutzglas fest sitzt. Nur von Hand anziehen.
- Überprüfen, ob die Kabeldurchführung (M 25 x 1,5) fest sitzt.
- Bei größeren Ölstandschwankungen oder einer starken Gasentwicklung erreicht der Schwimmer die „MIN“-Stellung und löst den Alarmschalter aus, dann muss das Gas entlüftet oder Öl nachgefüllt werden.

Nachfüllen des RIS2

Vorwort

Das Gerät wird ausschließlich vom Hersteller des Transformators und bei Umgebungstemperatur mit Öl gefüllt. Bevor der Transformator mit Strom versorgt wird, überprüfen, ob der RIS2 von Comem vollständig mit Öl gefüllt ist. Aus verschiedenen Gründen könnte der Ölstand unter dem eingestellten Füllstand liegen. Wenn der Transformator aufgrund der hohen Umgebungstemperatur oder seines Betriebs warm ist, steigt u. U. der Druck in seinem Inneren, was zu einem sichtbaren Abfall des Ölstands in der Kammer des Gerätes führt.



VORSICHT

Es wird empfohlen die Kappe 5 nicht mit Werkzeug oder einem Schraubenschlüssel zu schließen. Es darf höchstens ein spezielles Werkzeug verwendet werden: (siehe Abbildung 2)



Abbildung 2

Wenn kein Öl zum Nachfüllen verfügbar ist, kann ein Zubehörset von COMEM für die Pumpe verwendet werden, um einen Unterdruck in dem Gerät zu erzeugen und den Ölstand wiederherzustellen.

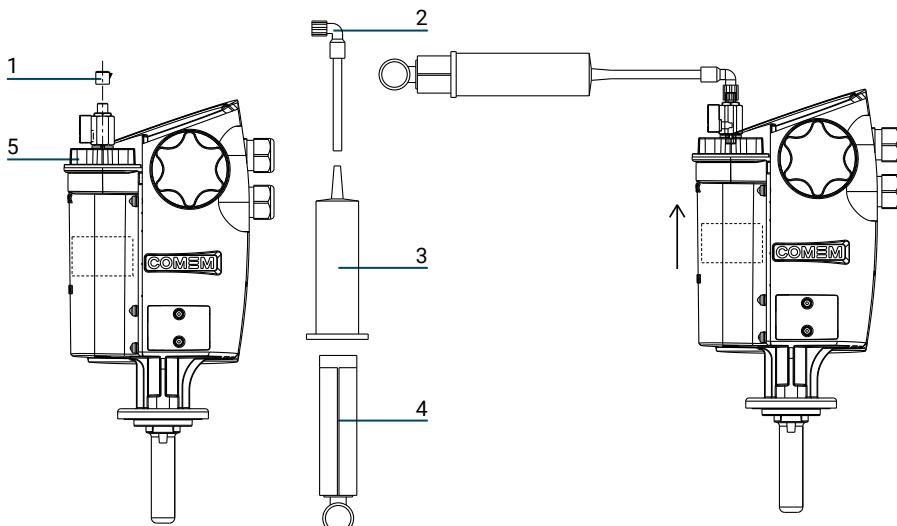


Abbildung 3

Anleitung

Wie folgt vorgehen:

- A. Öffne den benzinhhahn (über 5)
- B. Montieren sie das pneumatische pumpenset für RIS2 wie in der abbildung (2, 3 und 4)
- C. Entfernen sie die kappe (1)
- D. Schrauben sie die pumpe in den benzinhhahn (abbildung auf der recht).
- E) Ziehen sie den kolben zurück, damit die luft aus RIS2 strömt und der Ölstand ansteigt
- F. Schließen sie den benzinhhahn (über 5), um sich zu bewegen wieder den kolben in die ausgangsposition ohne bringen sie luft in das RIS2.
- G. Wiederholen sie die obigen schritte (A-F), bis dergesamte luftstrom aus dem RIS2.

Elektrischer Anschluss**Schaltplan**

- Temp. AUSLÖSER „T1“ (Anschlussklemmen 44-41-42)
- Temp. ALARM „T2“ (Anschlussklemmen 34-31-32)
- Druck (Anschlussklemmen 24-21-22)
- Ölstand (Anschlussklemmen 14-11-12)
 - Optionen (falls vorhanden markiert):
 - 2. Druckschalter
 - PT100

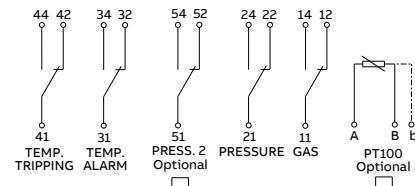


Abbildung 4

Spezieller Schaltplan für „6 Schalter“ - auf Anfrage

- Temp. AUSLÖSER „T1“ (Anschlussklemmen 44-41-42)
- Temp. ALARM „T2“ (Anschlussklemmen 34-31-32)
- Druck 1 (Anschlussklemmen 24-21-22)
- Druck 2 (Anschlussklemmen 54-51-52)
- Ölstand 1 (Anschlussklemmen 14-11-12)
- Ölstand 2 (Anschlussklemmen 64-61-62)
- Option (falls vorhanden markiert):

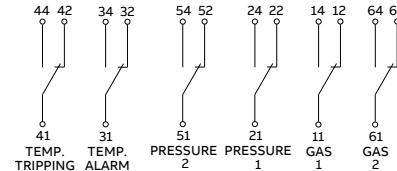


Abbildung 5

Technische Merkmale

Beschreibung und Funktionen	Messwert	Überprüfung des Testwertes
Ölstand (Schwimmer) Das Gerät zeigt jede Gasentwicklung oder Schwankung des Ölstands an. - Bei geringen Schwankungen des Ölstands oder einer unbedeutenden Gasentwicklung steht der Schwimmer zwischen der „MIN“ und „MAX“ auf der Anzeige. - Bei einer stärkeren Schwankung des Ölstands oder einer starken Gasentwicklung bleibt der Schwimmer auf „MIN“ stehen und die Alarmschaltung wird geöffnet/ geschlossen. - Angesammeltes Gas kann über das entsprechende Ventil abgelassen werden.	Max. 150 cm ³	Den Magneten in der Nähe des Schwimmers ausfindig machen (zwischen MAX und MIN). Ihn nach unten drücken, bis er „MIN“ erreicht hat. Um den Schwimmer wieder in seine richtige Stellung zurückzusetzen, den Magneten nach oben und abziehen.
Druck (Druckschalter) Mit dieser Funktion wird der Druck im Transformator gemessen. Der Normalwert muss vom Betreiber und nach den Anweisungen des Herstellers des Transformators eingestellt werden. Wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, wird über einen Wechsler die Alarmschaltung ausgelöst.	100 mbar bis 500 mbar	Bei einem Innendruck von mindestens 100 mbar den Einstellknopf des Druckschalters auf Minimum einstellen.
Temperatur „T2“ Temperaturschalter (Alarm) Mit dieser Funktion wird die Ölttemperatur im Transformator gemessen. Der normale Betriebswert muss vom Betreiber und nach den Anweisungen des Herstellers des Transformators eingestellt werden. Bei einer voreingestellten Temperatur wird über einen Wechsler die Alarmschaltung ausgelöst (T2).	30 °C bis 120 °C	Mit beiden Händen die hintere Abdeckung öffnen, dabei nicht nur an einer Seite ziehen. Der Einstellknopf des Alarmschalters „T2“ muss auf den Mindestwert eingestellt werden.
„T1“ Temperaturschalter (Stopp) Mit dieser Funktion wird die Ölttemperatur im Transformator gemessen. Der normale Betriebswert muss vom Betreiber und nach den Anweisungen des Herstellers des Transformators eingestellt werden. Bei einer voreingestellten Temperatur wird über einen Wechsler die Stoppschaltung ausgelöst (T1).	30 °C bis 120 °C	Der Einstellknopf des Stopp-Schalters „T1“ muss auf den Mindestwert eingestellt werden. Der Einstellknopf des Stopp-Schalters „T1“ muss auf den Mindestwert eingestellt werden.
Thermometer Das Gerät misst die Temperatur im Transformator. Sie kann außen am Gerät durch das Schutzglas abgelesen werden. Das Thermometer ist mit einem verstellbaren Zeiger ausgestattet.	30 °C bis 160°C	Um den Zeiger auf den Mindestwert einzustellen, muss das Schutzglas abgeschrägt werden.

Tabelle 2

Allgemeine Angaben

Schutzgrad (DIN EN 60529)	IP 66
Dichtheit gegenüber Salzsprühnebel	1000 h
Widerstandsfähigkeit gegen UV-Bestrahlung (DIN EN ISO 4892 / DIN EN ISO 4582)	500 h
Messbereich	40°C bis +120°C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 55 °C
Kabelanschluss	M 25 x 1,5
Kabeldose (DIN EN 50005 / DIN EN 60947-7-1 / IEC 947-7-1)	Gemäß Norm
Für den Klemmenkasten zu verwendender Kabelquerschnitt	bis 2,5 mm ²
Max. Nenndruck	500 mbar
Elektrische Kenndaten	Doppelte Isolierung

Tabelle 3

Strom	AC						DC					
	Schaltungstyp			Ohmsch			Ohmsch induktiv (cosφ > 0,5)			Ohmsch		
Spannung	220	127	24	220	127	24	220	127	24	220	127	24
Elektrische Schaltleistung	Ölstand	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	Druckschalter	6A	6A	6A	2A	2A	2A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A
	Thermostat	16A	16A	16A	4A	4A	4A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,2 A	0,3 A
												1,8 A

Tabelle 4

Seguridad

Instrucciones de seguridad

Asegúrese de que toda persona que instale, ponga en funcionamiento y haga funcionar el detector de seguridad

- esté técnicamente cualificado y sea competente.
- cumple todas las instrucciones de montaje.

Unas operaciones no correctas o un mal uso puede suponer un peligro para:

- la integridad física y los miembros del cuerpo
- el equipo y otros activos del operador
- el buen funcionamiento del equipo

En este manual, las instrucciones de seguridad se muestran de tres maneras diferentes para destacar la información importante.



ADVERTENCIA

Esta información indica un peligro grave para la integridad física y la salud. Si no se tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir heridas graves o incluso mortales.



PRECAUCIÓN

Esta información indica un peligro especial para el equipo y/o otros bienes del usuario. No puede descartarse que se produzcan accidentes graves o incluso mortales.



NOTA

Estas notas dan información importante o específica sobre el equipo.

Notas de seguridad sobre el funcionamiento del equipo

La instalación eléctrica está sujeta las relativas reglas de seguridad nacionales.

Es obligatorio conectar el cable de tierra por razones de seguridad.



PRECAUCIÓN

La instalación, la conexión eléctrica y el montaje del dispositivo deben ser realizados por personal cualificado y sólo de acuerdo con este manual de instrucciones.

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el dispositivo se utilice únicamente para la aplicación especificada.

Por cuestiones de seguridad, evite cualquier trabajo no autorizado e inadecuado.



ADVERTENCIA

Deben respetarse estrictamente todas las normas de protección contra incendios pertinentes.

Descripción del producto

El detector de seguridad integrado RIS2 está compuesto por un robusto cuerpo de plástico, estanco y resistente a climas extremos, con una serie de instrumentos que mantienen un control constante de las siguientes condiciones de funcionamiento del transformador:

• Presión

- Presostato: cierra/abre un circuito al variar la presión (de 100 a 500 mbar).

• Temperatura

- Termómetro: indicación visual de la temperatura del aceite y de la temperatura máxima alcanzada.
- "T2" Interruptor del termostato: (alarma) cierra/abre un circuito a un nivel de temperatura predeterminado (desde 30°C hasta 120°C).

- "T1" Interruptor del termostato: (parada) cierra/abre un circuito a un nivel de temperatura predeterminado (desde 30°C hasta 120°C).

• Nivel de aceite

- Indicador: indicador visual de una ligera variación del nivel de aceite.
- Detector: detector visual de variación significativa del nivel de aceite mediante el cierre/apertura de un circuito eléctrico.

• Gaseado

- Detector: cierra/abre un circuito cuando se alcanza el volumen máximo de gas (máx. 170 cm³)



ADVERTENCIA

Es importante respetar los valores límite indicados en la placa de características y en el manual antes de poner en marcha el dispositivo.

Instalación

Instrucciones de montaje

Aplicación a una depósito del transformador

- Agujero de Ø 60 mm ± 1 mm de diámetro en el depósito
- Junta plana (suministrada con la unidad)
- Soportes de fijación de acero inoxidable (4 unidades embaladas)
- Arandelas planas de acero inoxidable según UNI 6592
- Ø 8,4 mm (4 unidades embaladas)
- Arandelas elásticas de acero inoxidable según UNI 1751 Ø 8,4 mm (4 unidades embaladas)
- Tuercas M8 de acero inoxidable según UNI 5588 (4 unidades embaladas).

Apretar las tuercas en posición 1,2,3,4 con tuerca de par 3 Nm a 4 Nm en cruz; repetir la operación siguiendo la misma secuencia hasta alcanzar el valor sugerido (8 Nm a 12 Nm).

Debido a la deformación de la cubierta durante el levantamiento del transformador, podría producirse una fuga de aceite. Se sugiere utilizar cubiertas de un grosor adecuado (min. 6-8 mm).



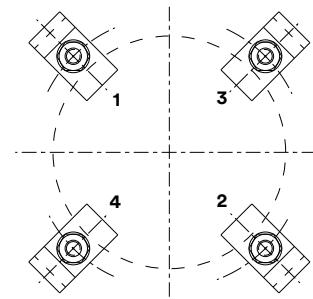


Figura 1

Condiciones normales de trabajo

Condiciones de las anomalías (intervención RIS2 Comem)

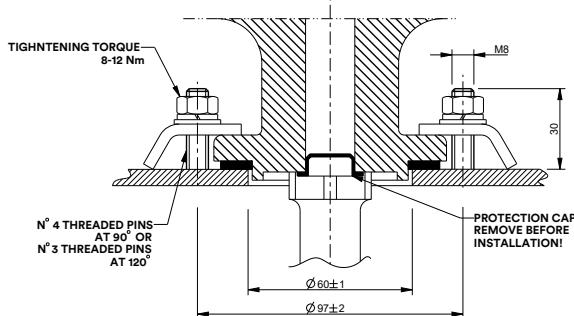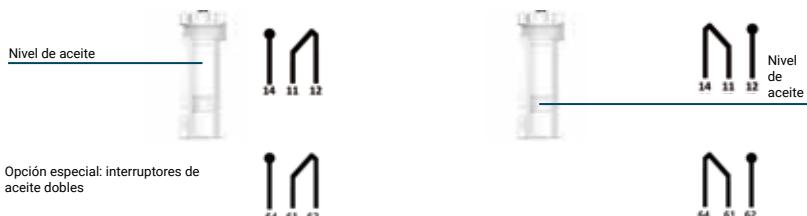

Opción especial: interruptores de aceite dobles



Instalaciones

- Antes de instalar el dispositivo, retirar el tapón de protección del agujero de bajada de aceite.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo es lisa y plana.
- Se recomienda una fijación de cuatro montantes.
- Proteger el dispositivo RIS2 de cualquier operación de pintura posterior.
- Instalar el RIS2 sólo después de la operación de secado del transformador.
- Desconectar la tensión de alimentación antes de trabajar en el RIS2.
- El funcionamiento y el mantenimiento del RIS2 sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- COMEM declina toda responsabilidad por una instalación incorrecta o un uso inadecuado.
- No utilizar disolventes potentes ni bencinas para la limpieza. Utilizar solo un paño húmedo.
- No retirar el flotador del interior del RIS2



ADVERTENCIA

- No utilizar el filtro de aceite en el Comem RIS2 para el llenado general del transformador, sólo para rellenar el dispositivo
- Cuando llene el RIS2 con aceite, asegúrese de que el grifo de purga esté abierto y llene hasta que el flotador llegue a la posición "MAX".
- Tras el llenado, asegúrese de que el grifo de purga y el tapón de llenado están completamente cerrados. Apriete sólo a mano, no se necesitan herramientas.
- Después de ajustar la aguja del termómetro, asegúrese de que la ventana protectora esté asegurada, apriétela sólo con la mano.
- Compruebe que el prensaestopas M25x1,5 esté bien colocado.
- En caso de una variación importante del nivel de aceite o de una alta evolución del gas, el flotador alcanzará la posición "MIN", disparando el interruptor de alarma, entonces será necesario purgar el gas o añadir aceite.

Instrucciones para llenar el nivel en el RIS2

Prólogo

El dispositivo se llena de aceite exclusivamente por el fabricante del transformador a temperatura ambiente. Antes de poner en marcha el transformador, asegúrese de que el dispositivo RIS2 esté completamente lleno de aceite. Por diversas razones, el aceite puede estar por debajo del nivel establecido. Si el transformador se calienta, debido a la alta temperatura del entorno o a su propio funcionamiento, la presión interna puede aumentar, provocando un descenso visible del nivel de aceite en la cámara del dispositivo.



PRECAUCIÓN

Se recomienda cerrar el tapón 5 sin herramientas ni llave. Al menos, es posible utilizar una herramienta dedicada: (Ver la figura 2)



Figura 2

Si no hay aceite disponible para llenar, COMEM suministra un conjunto de accesorios con la bomba que puede crear un vacío en el dispositivo, restaurando así el nivel de aceite.

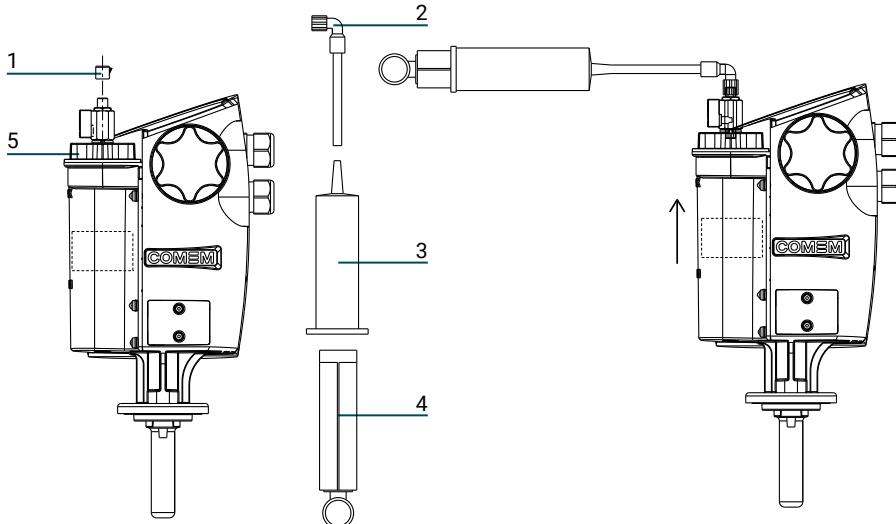


Figura 3

Instrucciones

- Las operaciones se realizan de la siguiente manera:
- A. Abra la llave de purga (encima 5)
 - B. Monte el conjunto de bomba neumática para RIS2 como se muestra en la figura (2, 3 y 4).
 - C. Quitar la tapa (1).
 - D. Screw the pump in the petcock (figure on the right).
 - E. Tire del pistón hacia atrás para que el aire salga de RIS2 y aumente el nivel de aceite.
 - F. Cerrar la llave de purga (arriba de 5) para mover nuevamente el pistón en la posición de arranque sin ponga aire dentro del RIS2
 - G. Repita los pasos anteriores (A-F) hasta que todo el aire fluya fuera del RIS2.

Conexión eléctrica

Diagrama de cableado

- Temp. TRIP "T1" (terminales 44-41-42)
- Temp. ALARMA "T2" (terminales 34-31-32)
- Presión (terminales 24-21-22)
- Nivel de aceite (terminales 14-11-12)
- Opciones (marcadas si están presentes):
 - 2º presostato
 - PT100

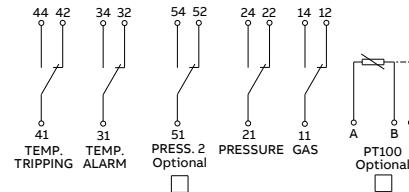


Figura 4

Esquema eléctrico especial "6 interruptores" - a petición

- Temp. TRIP "T1" (terminales 44-41-42)
- Temp. ALARMA "T2" (terminales 34-31-32)
- Presión 1 (terminales 24-21-22)
- Presión 2 (terminales 54-51-52)
- Nivel de aceite 1 (terminales 14-11-12)
- Nivel de aceite 2 (terminales 64-61-62)
- Opciones (marcadas si están presentes):

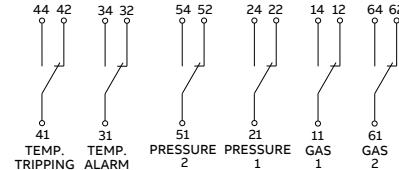


Figura 5

Características técnicas

Descripciones y funciones	Medición	Comprobación del valor de la prueba
Nivel de aceite (Flotador) El dispositivo indica cualquier evolución del gas o variación del nivel de aceite. - Una ligera variación del nivel de aceite o cualquier evolución insignificante del gas se denota por la posición del flotador entre "MIN" & "MÁX" en la pantalla. - En caso de variación importante del nivel de aceite o de la evolución del gas, el flotador se detiene en "MIN" y abre/cierra el circuito de alarma. - Cualquier gas acumulado puede ser extraído por la válvula provista.	Máximo 150 cm ³	Sitúe el imán cerca del flotador (entre MÁX y MÍN). LLévelo hacia abajo hasta llegar a "MÍN". Para volver a colocar el flotador en su posición correcta, tire del imán hacia arriba y sepárelo.
Presión (presostato) Esta función mide la presión interna del transformador. El nivel normal debe ser ajustado por el usuario según las instrucciones del fabricante del transformador. Cuando la presión supera un nivel preestablecido, el circuito de alarma se activa mediante un contacto de comutación.	De 100 mbar a 500 mbar	Con la presión interna de al menos 100mbar ponga el mando de ajuste del presostato al mínimo.
Temperatura Interruptor del termostato "T2" (Alarma) La función mide la temperatura interna del aceite del transformador. El valor normal de funcionamiento debe ser fijado por el usuario según las instrucciones del fabricante del transformador. A una temperatura preestablecida, el circuito de alarma se activa mediante un contacto de comutación (T2).	De 30°C a 120°C	Abra la tapa trasera con ambas manos, no haga palanca en un solo lado. El mando de ajuste del interruptor de alarma "T2" debe estar ajustado al valor mínimo.
Interruptor del termostato "T1" (Alarma) La función mide la temperatura interna del aceite del transformador. El valor normal de funcionamiento debe ser fijado por el usuario según las instrucciones del fabricante del transformador. A una temperatura preestablecida, el circuito de parada se activa mediante un contacto inversor (T1).	De 30°C a 120°C	El botón de ajuste del interruptor de parada "T1" debe ponerse a cero. El mando de ajuste del interruptor de parada "T1" debe estar ajustado al valor mínimo.
Termómetro El dispositivo mide la temperatura interna del transformador, que se visualizará fuera del dispositivo a través de la ventana de protección. El termómetro está equipado con un puntero de arrastre.	De 30°C a 160°C	La ventana de protección se debe desenroscar para que el puntero se sitúe en los valores mínimos.

Tabla 2

Característica general

Grado de protección (EN 60529)	IP66
Estanco a la niebla salina	1000 h
Resistencia a los rayos UV (UNI-ISO 4892 / UNI-ISO 4582)	500 h
Rango de medición	De 40°C a +120°C
Temperatura ambiente	De -40°C a 55°C
Conexión por cable	M 25 x 1,5
Caja de cables (EN 50005 / EN 60947-7-1 / IEC 947-7-1)	Según la norma
Sección de cable que se utilizará en la caja de pinzas	Hasta 2,5 mm ²
Presión nominal máxima	500 mbar
Características eléctricas	Doble aislamiento

Tabla 3

Corriente	ac	dc					
		(cosφ > 0,5)			(L/R < 40ms)		
Tipo de circuito	Óhmico	Inductivo óhmico	Óhmico	Inductivo óhmico			
Tensión	220 127 24	220 127 24	220 127 24	220 127 24	220 127 24	220 127 24	220 127 24
Clasificación eléctrica	Nivel de aceite Presostato Termostato	2A 2A 2A 6A 6A 2A 16A 16A 4A	2A 2A 2A 2A 2A 4A	2A 2A 2A 0,6 A 0,6 A 0,6 A	2A 2A 2A 0,6 A 0,6 A 0,6 A	2A 2A 0,6 A 0,6 A 0,6 A 0,2 A	2A 2A 0,6 A 0,6 A 0,6 A 0,3 A
							1,8 A

Tabla 4

Sécurité

Consignes de sécurité

Assurez-vous que toute personne qui installe, met en service et fait fonctionner le détecteur de sécurité :

- Est techniquement qualifiée et compétente.
- Respecte entièrement les présentes instructions de montage.

Les opérations inappropriées ou l'utilisation à mauvais escient pourraient mettre en danger :

- La vie et les membres ;
- L'équipement et les autres biens de l'exploitant ;
- Le bon fonctionnement de l'équipement.

Les consignes de sécurité dans le présent manuel sont indiquées sous trois différentes formes pour souligner les informations importantes.



AVERTISSEMENT

Ces informations indiquent un danger particulier à la vie et à la santé. L'ignorance de cet avertissement peut mener à des blessures graves ou fatales.



PRUDENCE

Ces informations indiquent un danger particulier pour l'équipement et/ou d'autres biens de l'utilisateur. Il ne faut pas exclure le risque de blessure grave ou fatale.



REMARQUE

Ces notes fournissent des informations importantes ou spécifiques concernant l'équipement.

Description du produit

Le détecteur de sécurité intégré RIS2 est composé d'un corps en plastique robuste, étanche et résistant aux climats extrêmes, avec une série d'instruments qui maintiennent constamment le contrôle des conditions de fonctionnement suivantes du transformateur :

- **Pression**
• Pressostat : ferme/ouvre un circuit sur une pression allant de 100 à 500 mbar.
- **Température**
• Thermomètre : indication visuelle de la température de l'huile et de la température max. atteinte.
• Interrupteur thermostatique « T2 » : (alarme) ferme/ouvre un circuit à un niveau de température prédéterminé (de 30 °C à 120 °C).
• Interrupteur thermostatique « T1 » : (arrêt) ferme/ouvre un circuit à un niveau de température prédéterminé (de 30 °C à 120 °C).
- **Niveau d'huile**
• Indicateur : indicateur visuel de légère variation du niveau d'huile.
• Détecteur : détecteur visuel de variation significative du niveau d'huile par la fermeture/ouverture d'un circuit électrique.
- **Gazage**
• Détecteur : ferme/ouvre un circuit lorsque le volume de gaz max. est atteint (max. 170 cm³)



AVERTISSEMENT

Il est important de respecter les valeurs limites indiquées sur la plaque signalétique et dans le présent manuel avant de mettre l'appareil en service.

Installation

Instructions de montage

Application à un réservoir de transformateur

- Trou d'un diam. de Ø 60 mm ± 1 mm sur le réservoir
- Joint plat (fourni avec l'appareil)
- Supports de fixation en acier inoxydable (4 pièces emballées)
- Rondelles plates en acier inoxydable selon la norme UNI 6592
- Ø 8,4 mm (4 pièces emballées)
- Rondelles à ressort en acier inoxydable selon la norme UNI 1751 Ø 8,4 mm (4 pièces emballées)
- Écrous M8 en acier inoxydable selon la norme UNI 5588 (4 pièces emballées).

Serrez les écrous en position 1, 2, 3, 4 avec un écrou dynamométrique de 3 Nm à 4 Nm en forme de croix ; répétez l'opération en suivant la même séquence jusqu'à ce que la valeur suggérée (8 Nm à 12 Nm) soit atteinte. En raison de la déformation du couvercle pendant le levage du transformateur, une fuite d'huile pourrait se produire. Il est suggéré d'utiliser des couvercles d'une épaisseur appropriée (min. 6 à 8 mm).



PRUDENCE

L'installation, le raccordement électrique et le montage de l'appareil ne peuvent être effectués que par un personnel qualifié et uniquement conformément au présent manuel d'instructions.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'appareil est utilisé pour une application spécifiée seulement. Pour des raisons de sécurité, veuillez éviter les travaux non autorisés et inappropriés.



AVERTISSEMENT

Toutes les réglementations en matière de protection incendie doivent être strictement respectées.



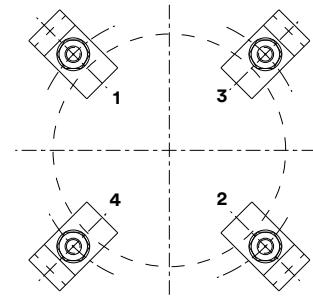


Figure 1

Conditions de fonctionnement normales

Conditions d'anomalie (intervention Comem RIS2)

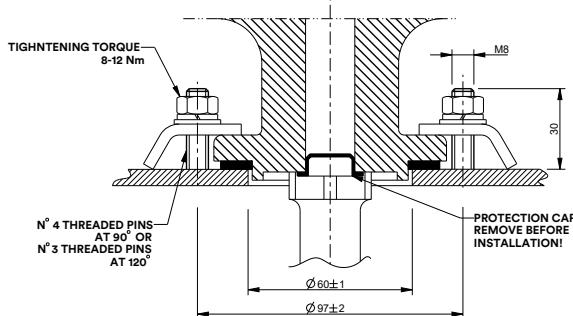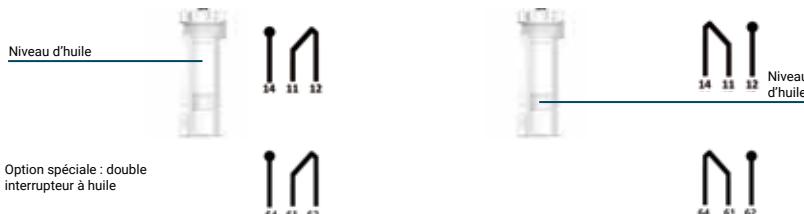

Installations

- Avant d'installer le dispositif, retirez le capuchon de protection de l'orifice d'écoulement de l'huile.
- Assurez-vous que la surface de roulement est lisse et plate.
- Une fixation à quatre goujons est recommandée.
- Protégez le dispositif RIS2 de toute opération de peinture ultérieure.
- Installez le RIS2 uniquement après le séchage du transformateur.
- Coupez la tension d'alimentation avant de travailler sur le RIS2.
- L'exploitation et la maintenance du RIS2 ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.
- COMEM décline toute responsabilité d'une installation incorrecte ou inadaptée.
- Ne pas utiliser de solvants puissants ou de benzène pour le nettoyage. Un chiffon humide doit être utilisé.
- Ne pas retirer le flotteur de l'intérieur du RIS2.



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser le filtre à huile sur le Comem RIS2 pour le remplissage général du transformateur, mais uniquement pour le remplissage du dispositif.
- Lorsque vous remplissez le RIS2 d'huile, assurez-vous que le robinet de purge est ouvert et remplissez-le jusqu'à ce que le flotteur atteigne la position « MAX ».
- Après le remplissage, s'assurer que le robinet de purge et le bouchon de remplissage sont complètement fermés. Serrer à la main seulement. Aucun outil n'est nécessaire.
- Après avoir réglé l'aiguille du thermomètre, s'assurer que la fenêtre de protection est bien fixée. Serrer à la main seulement.
- Vérifier que le presse-étoupe M25x1,5 est bien fixé.
- En cas de variation importante du niveau d'huile ou d'évolution du niveau de gaz élevé, le flotteur atteindra la position « MIN », en déclenchant l'interrupteur d'alarme. Il sera alors nécessaire de purger le gaz ou d'ajouter de l'huile.

Instructions pour compléter le niveau sur le RIS2

Avant-propos

Le dispositif est rempli d'huile exclusivement par le fabricant du transformateur à température ambiante. Avant de mettre le transformateur sous tension, assurez-vous que le dispositif RIS2 est complètement rempli d'huile. Pour diverses raisons, l'huile peut être inférieure au niveau défini. Si le transformateur est chaud, en raison de la température ambiante élevée ou de son propre fonctionnement, la pression interne peut augmenter, provoquant une chute visible du niveau d'huile dans la chambre du dispositif.



PRUDENCE

Il est recommandé de refermer le bouchon 5 sans outil ni clé.
Il est au moins possible d'utiliser un outil dédié : (voir Figure 2)



Figure 2

S'il n'y a pas d'huile disponible pour le remplissage, COMEM fournit un ensemble d'accessoires avec la pompe qui peut créer un vide dans le dispositif, rétablissant ainsi le niveau d'huile.

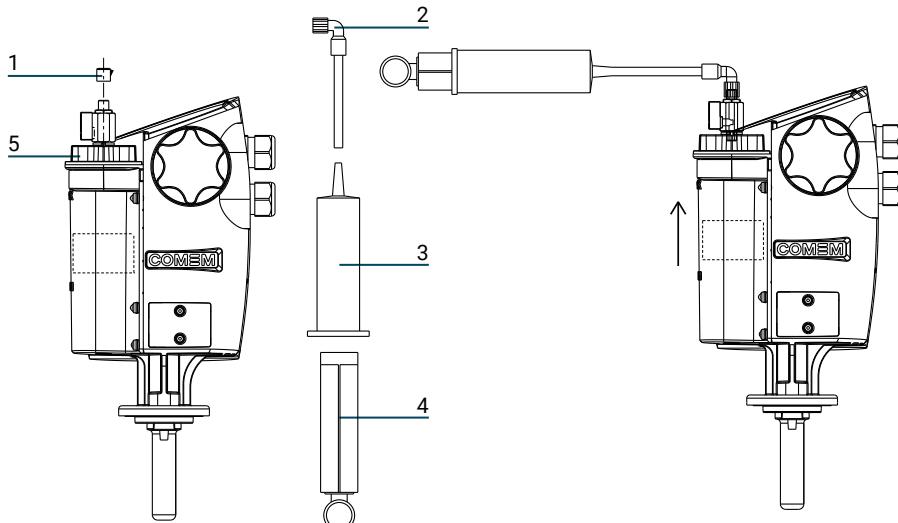


Figure 3

Instructions

- Les opérations sont effectuées comme suit :
- A. Ouvrir le robinet (monté sur le capuchon 5).
 - B. Assembler la pompe de la RIS2 comme la figure (2, 3 et 4).
 - C. Retirer le capuchon (1).
 - D. Visser la pompe (figure de droit).
 - E. Ramener en arrière le piston de la seringue, en éliminant l'air et donc en élévant le niveau de l'huile du réservoir.
 - F. Fermer le robinet (dessus 5) et réarmer le piston de la pompe.
 - G. Répéter les opérations (A-F) jusqu'à l'élimination totale de l'air.

Raccordement électrique

Schéma de câblage

- Temp. DÉCLENCHEMENT « T1 » (bornes 44-41-42)
- Temp. ALARME « T2 » (bornes 34-31-32)
- Pression (bornes 24-21-22)
- Niveau d'huile (bornes 14-11-12)
- Options (marquées si présentes) :
 - 2e pressostat
 - PT100

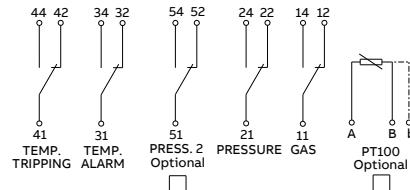


Figure 4

Schéma de câblage spécial « 6 interrupteurs » – sur demande

- Temp. DÉCLENCHEMENT « T1 » (bornes 44-41-42)
- Temp. ALARME « T2 » (bornes 34-31-32)
- Pression 1 (bornes 24-21-22)
- Pression 2 (bornes 54-51-52)
- Niveau d'huile 1 (bornes 14-11-12)
- Niveau d'huile 2 (bornes 64-61-62)
- Option (marquée si présente) :

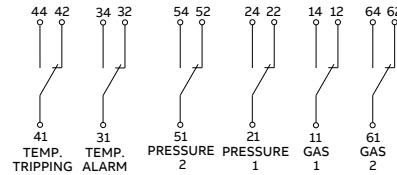


Figure 5

Caractéristiques techniques

Description et fonctions	Mesure	Vérification de la valeur de test
Niveau d'huile (flotteur) Le dispositif indique toute évolution du gaz ou variation du niveau d'huile. - Une légère variation du niveau d'huile ou toute évolution insignifiante du gaz est indiquée par la position du flotteur entre « MIN » et « MAX » sur l'écran. - Au niveau de variation importante de l'huile ou de l'évolution du gaz, le flotteur s'arrête à « MIN » et ouvre/ferme le circuit d'alarme. - Tout gaz accumulé peut être aspiré par la vanne fournie.	Max 150 cm ³	Localisez l'aimant près du flotteur (entre MAX et MIN). Descendez-le jusqu'à ce qu'il atteigne « MIN ». Pour remettre le flotteur à sa position correcte, tirez l'aimant vers le haut et détachez-le.
Pression (pressostat) Cette fonction mesure la pression interne du transformateur. Le niveau normal doit être réglé par l'utilisateur conformément aux instructions du fabricant du transformateur. Lorsque la pression dépasse un niveau prédéfini, le circuit d'alarme est déclenché par un changement de contact.	100 mbar à 500 mbar	Lorsque la pression interne est d'au moins 100 mbar, réglez le bouton de réglage du pressostat au minimum.
Température Interrupteur thermostatique « T2 » (Alarme) La fonction mesure la température interne de l'huile du transformateur. La valeur normale de fonctionnement doit être réglée par l'utilisateur conformément aux instructions du fabricant du transformateur. À une température prédéfinie, le circuit d'alarme est déclenché par un changement de contact (T2).	30 °C à 120 °C	Ouvrez le capot arrière à l'aide des deux mains. Ne levez pas d'un seul côté. Le bouton de réglage de l'interrupteur d'alarme « T2 » doit être réglé sur la valeur minimale.
Interrupteur thermostatique « T1 » (arrêt) La fonction mesure la température interne de l'huile du transformateur. La valeur normale de fonctionnement doit être réglée par l'utilisateur conformément aux instructions du fabricant du transformateur. À une température prédéfinie, le circuit d'arrêt est déclenché par un changement de contact (T1).	30 °C à 120 °C	Le bouton de réglage de l'interrupteur d'arrêt « T1 » doit être réglé à zéro. Le bouton de réglage de l'interrupteur d'arrêt « T1 » doit être réglé à la valeur minimale.
Thermomètre Le dispositif mesure la température interne du transformateur, qui doit être visualisée à l'extérieur du dispositif à travers la fenêtre de protection. Le thermomètre est équipé d'une aiguille entraînée.	30 °C à 160 °C	La fenêtre de protection doit être dévissée pour que l'aiguille soit réglée aux valeurs minimales.

Tableau 2

Caractéristiques générales

Degré de protection (EN 60529)	IP66
Étanche au brouillard salin	1000 h
Résistance aux rayons UV (UNI-ISO 4892/UNI-ISO 4582)	500 h
Plage de mesure	40 °C à +120 °C
Température ambiante	-40 °C à 55 °C
Connexion de câble	M 25 x 1,5
Boîtier de câbles (EN 50005/EN 60947-7-1/IEC 947-7-1)	Selon la norme
Section de fil à utiliser sur la boîte de raccordement	Jusqu'à 2,5 mm ²
Pression nominale max.	500 mbar
Caractéristiques électriques	Double isolation

Tableau 3

Courant	CA						CC					
	Ohmique			Inductif ohmique ($\cos\phi > 0,5$)			Ohmique			Inductif ohmique ($L/R < 40 \text{ ms}$)		
Tension	220	127	24	220	127	24	220	127	24	220	127	24
Puissance électrique	Niveau d'huile	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	Pressostat	6A	6A	6A	2A	2A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A
	Thermostat	16A	16A	16A	4A	4A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,2 A	0,3 A	1,8 A

Tableau 4

Appendix A: Drawings

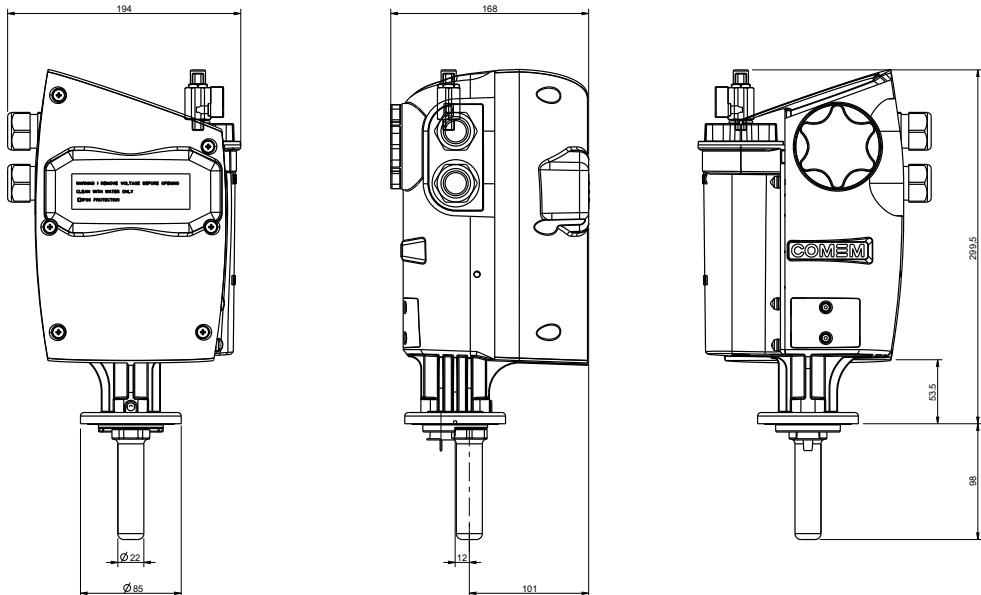


Figure 6

COMEM SpA

Localita' Signolo 22, Sr11
36054 Montebello Vicentino
Vicenza - Italy
Tel +39 0444 449 311

EN: This installation manual contains essential information for the user required to install & operate the product.
In case you need any further information, contact us at customerservice@it.comem.com

IT: Questo manuale di installazione contiene informazioni essenziali per l'utente per installare e utilizzare il prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare customerservice@it.comem.com

DE: Dieses Handbuch für Installation enthält wichtige Informationen für den Benutzer, die für die Installation und den Betrieb des Produkts erforderlich sind. Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie customerservice@it.comem.com

ES: Este manual de instalación contiene información esencial para el usuario que instale y trabaje con el producto. En caso de que necesite más información, póngase en contacto con customerservice@it.comem.com

FR: Ce manuel d'installation contient des informations essentielles pour l'utilisateur requis pour installer et utiliser le produit. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous à customerservice@it.comem.com

www.comem.com

The data and illustrations are not binding. We reserve the right to modify the contents of this document without prior notice following the technical and product developments.

Copyright 2021 COMEM. All rights reserved

Manual-09-2021